


電気火災が多発しています!!

電気火災とは、その名のとおり、電気機器などが原因で発生する火災ですが、近年、増加傾向となっています。

川崎市内における過去10年間の電気火災件数

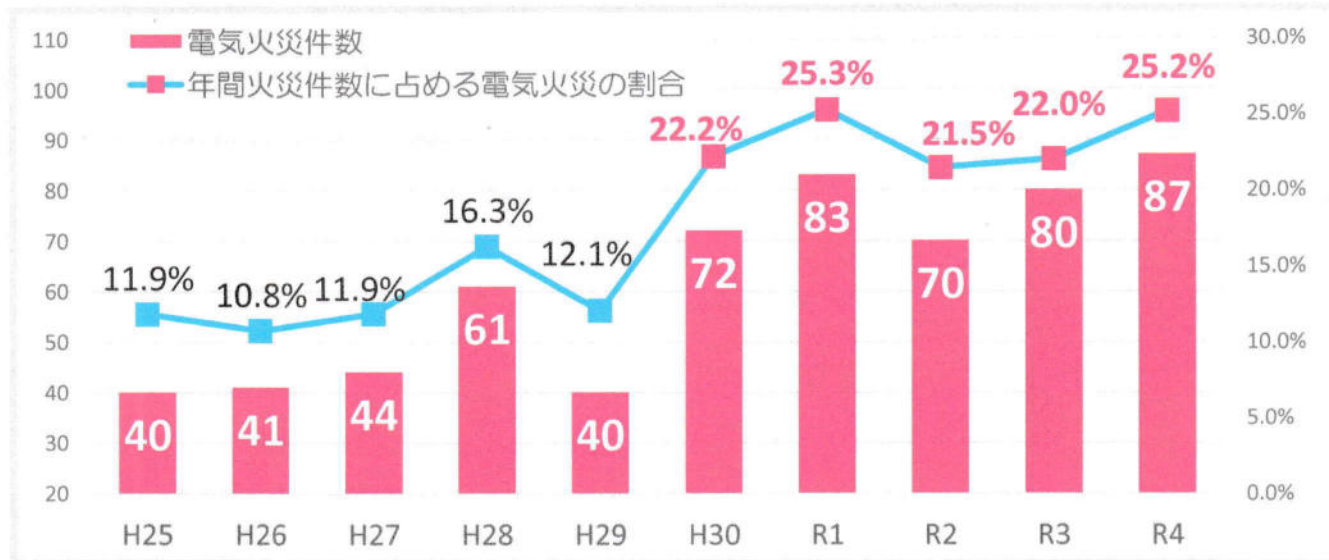



電気火災の主な発火源

1位 電気コード (78件) 2位 電池 (69件) 3位 プラグ (68件)

電気コード、電池、プラグが発火源となった火災だけで、過去10年間に川崎市内で2億円以上の損害が計上されています。

電気火災を防ぐポイント

- 電気コードを束ねたり、重いものの下敷きになっている状態で使用しない。
- 電気コードが傷んでいる場合は使用を控える。
- リチウムイオンバッテリーに衝撃が加わることによって火災になることがあります。日頃から取扱いに気をつけましょう。
- 電池を使用する製品は、取扱説明書どおりに使用する。非純正品のバッテリーが原因となった火災も多数発生しています。
- 異常がある場合は使用をやめて、メーカーや販売店に相談する。
- 定期的にプラグを抜いて、付着したほこりなどを掃除する。
- プラグはしっかりと差し込んだ状態で使用する。
- プラグに変形がある場合は使用を控える。



■ 臨港消防署 ☎044-299-0119
 ■ 川崎消防署 ☎044-223-0119
 ■ 幸 消防署 ☎044-511-0119
 ■ 中原消防署 ☎044-411-0119

■ 高津消防署 ☎044-811-0119
 ■ 宮前消防署 ☎044-852-0119
 ■ 多摩消防署 ☎044-933-0119
 ■ 麻生消防署 ☎044-951-0119



お問合せ

川崎市消防局 予防部予防課 ☎044-223-2703